


- Stage Plan -

Technical Rider

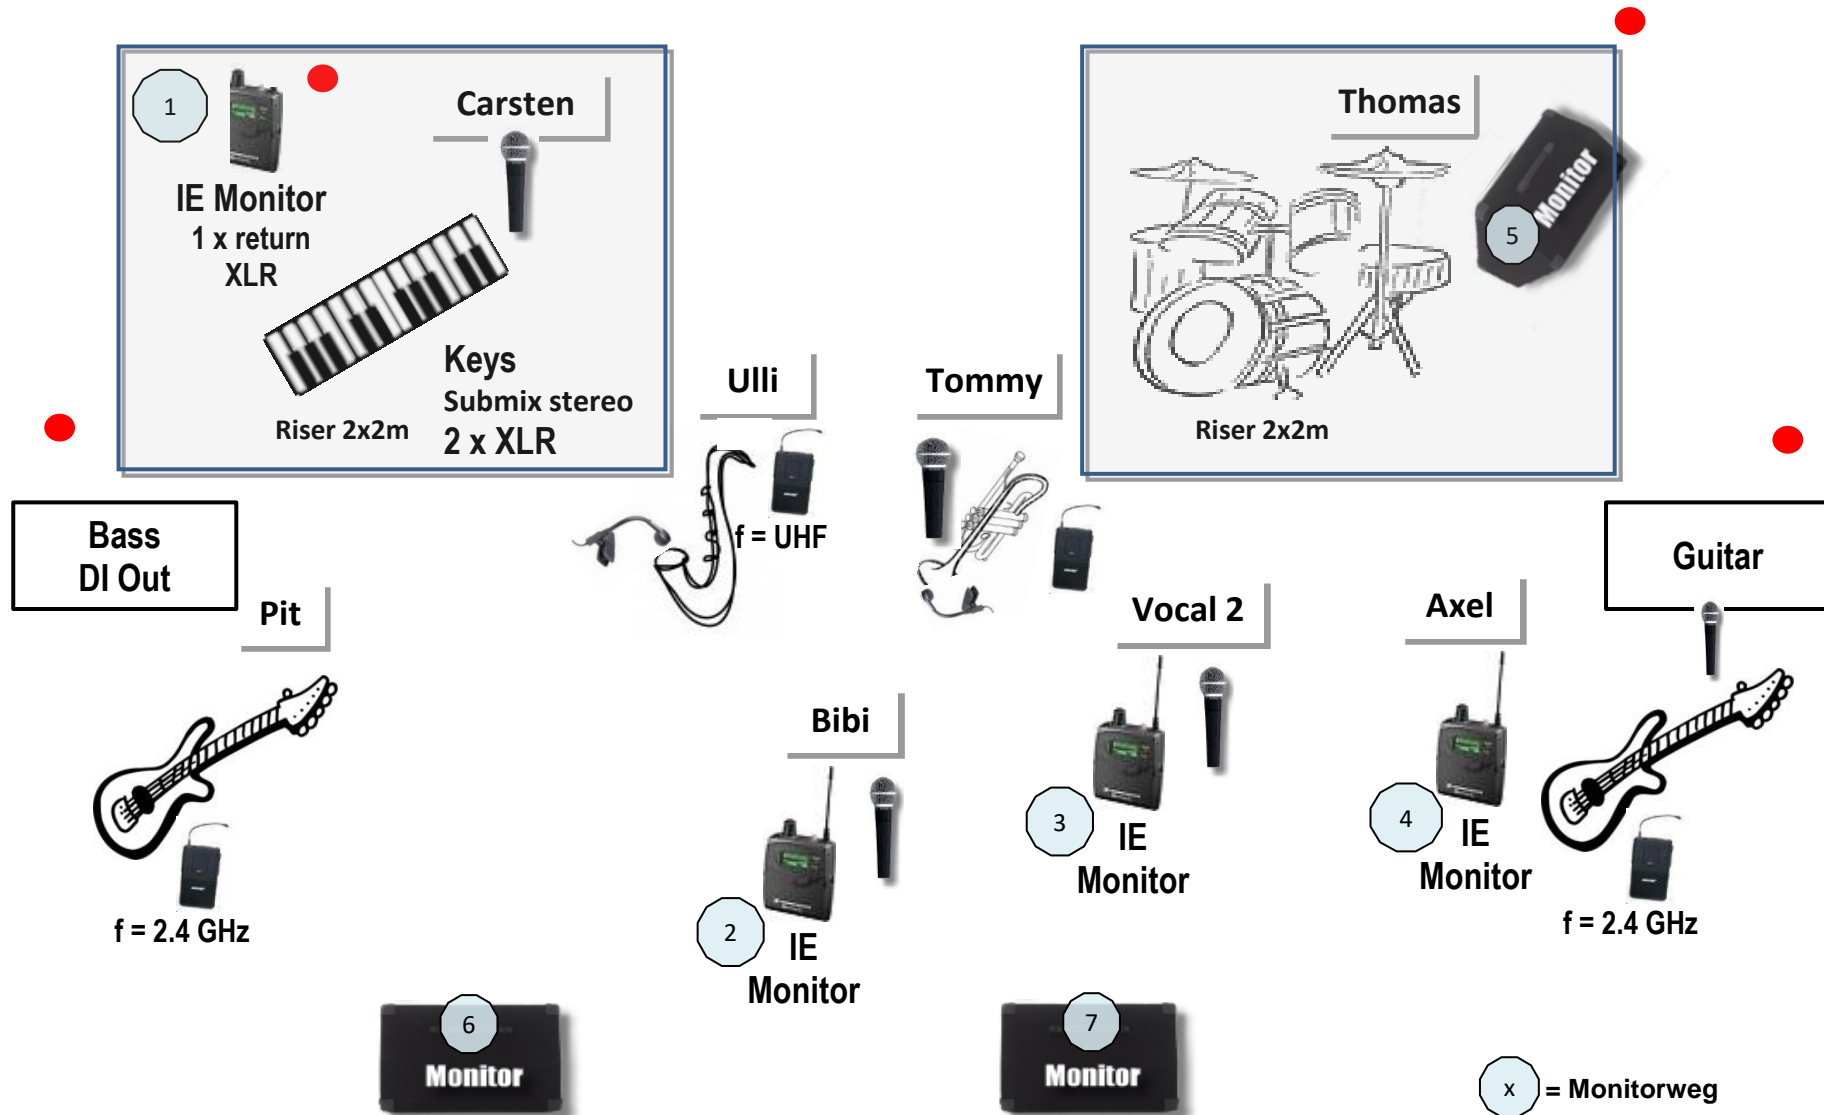

Alle mit ● gekennzeichneten Stellen müssen ausreichend mit Schuko Steckdosen ausgerüstet sein 230 V - abgesichert 16A